

NOTA TECNICA

N. 2009.003

PRODOTTI INTERESSATI:

Caldaie Green famiglia Exclusive – famiglia Meteo – famiglia Boiler – famiglia Mynute

MATRICOLA:

COMPONENTI:

Scambiatore condensante

DIFETTO LAMENTATO/SEGNALATO:

MODIFICA DA APPORTARE:


NOTE:

Vi informiamo che sulle caldaie Green, dalle matricole riportate nella tabella di seguito, è stato inserito un nuovo scambiatore.

Il nuovo scambiatore rispetto a quello precedente ha un passo tra una spira e l'altra di 0,8 mm anziché di 0,6 mm. Questa soluzione è stata attuata per evitare che il passaggio delle spire si intasino rapidamente.


Per individuare il nuovo scambiatore rispetto a quello precedente è stata aggiunta, sotto l'involucro, una banda verde.

Di seguito vi riportiamo un'immagine con riportata la banda verde e la tabella con le matricole:

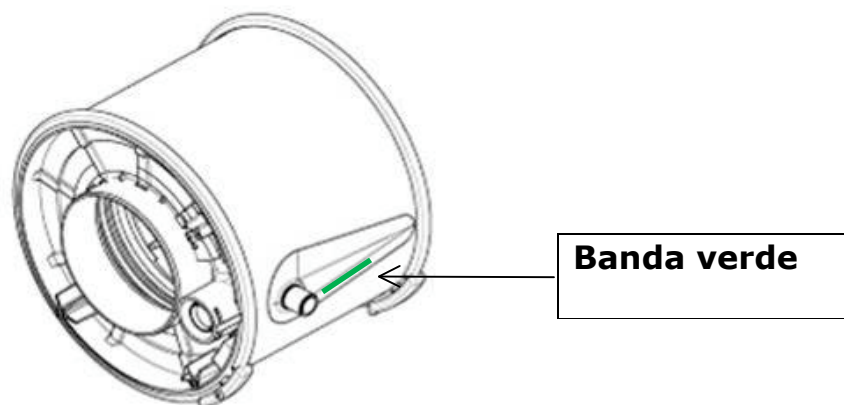

MODELLI CALDAIE	MATRICOLE
CALDAIA EXCLUSIVE GREEN 25 CSI MTN	A8DD5125157
CALDAIA EXCLUSIVE GREEN 35 RSI MTN	A4FD5125097
CALDAIA EXCLUSIVE BOILER GREEN 30BSI MTN	B6UD5025913
CALDAIA METEO GREEN 25 CSI AG MTN	B8ED5026089
CALDAIA METEO GREEN 30 CSI AG MTN	B1FD5025085
CALDAIA METEO GREEN 25 CSI AG BOX MTN	B3FD5025869
CALDAIA METEO GREEN 35 CSI AG BOX MTN	B5FD5125001
CALDAIA METEO GREEN SOLARE MTN BERETTA	C5QD5025289
CALDAIA METEO GREEN SOLARE BOX MTN BERET	C6QD5025253
CALDAIA METEO GREEN 30 RSI MTN	D6QD5125097

Inoltre nell'entrata in produzione del nuovo scambiatore condensante, è stato anche sostituito il termostato bruciatore, che era posizionato sulla flangia bruciatore, con un termostato fumi che è posizionato nell'asola creata nel convogliatore fumi.

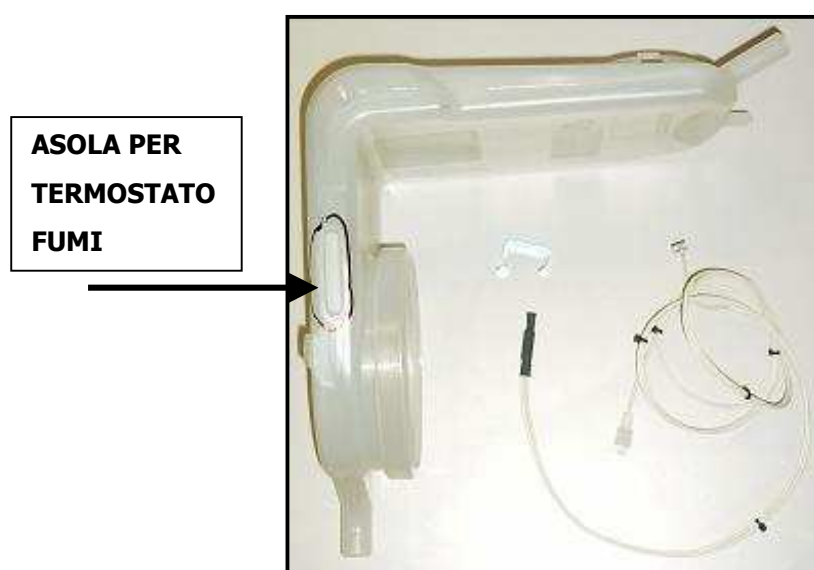

Come pezzo di ricambio presso la Fit Service sono disponibili i nuovi scambiatori con la banda verde.

Nella tabella di seguito vi elenchiamo i codici per ordinare il nuovo scambiatore:

CODICE	SPIRE	MODELLO E POTENZA CALDAIA
20007913	8,5 spire	METEO 21 - 25 kW - EXCLUSIVE 16 - 25 Kw -
20007914	9,5 spire	MYNUTE 25 - 28 kW
20007915	10,5 spire	METEO 30 kW - EXCLUSIVE 30 kW - BOILER 30 kW
20007916	12,5 spire	METEO 35 kW - EXCLUSIVE 35 kW - EXCLUSIVE MICRO 35 kW

Ordinando il nuovo scambiatore vi verrà inviato insieme ad un Kit denominato “KITTONE” che comprende:

N°1 Scambiatore passo 0,8 mm

N°1 Diaframma (per garantire la portata termica a parità di n° giri del ventilatore)

N°1 Convogliatore fumi specifico


N°1 Termostato fumi

N°1 Molletta per fissaggio termostato fumi

N°1 Foglio istruzioni.

Inoltre per i scambiatori da 10,5 e da 12,5 spire nel Kittone viene inserito anche il convogliatore scarico fumi per i modelli con il Boiler.

Il diaframma presente nel “KITTONE” andrà posizionato come riportato nella figura di seguito:

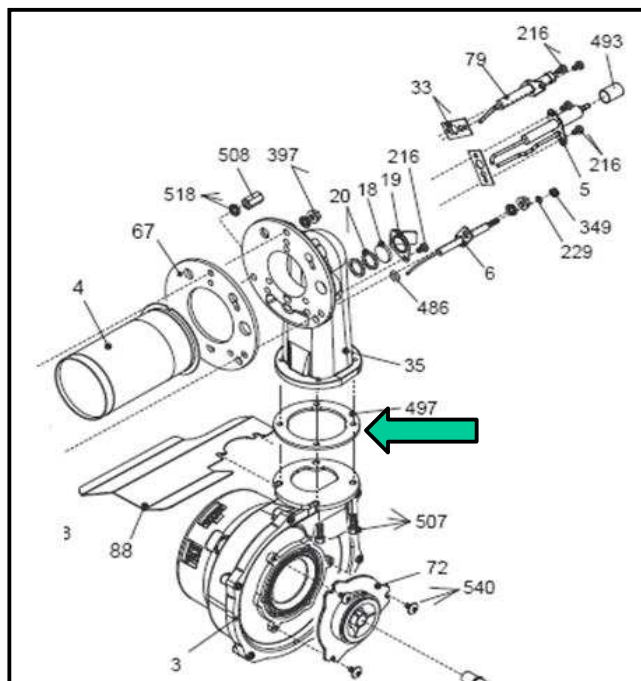

Anche per la pulizia del nuovo scambiatore va utilizzato il KIT pulizia comunicato nella Informazione Organizzativa 009/08/org del 09 dicembre '08.